

Guadalajara, Jal., a 11 de Octubre de 2021.
Dirección de Abastecimiento y Operación.
Oficio No. DAO-326/2021.

C. Victor Aranda Manríquez
Vicepresidente 2021-2024
Asociación de Colonos del Fraccionamiento
Colomos Providencia A.C.
Presente


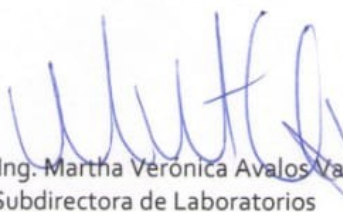
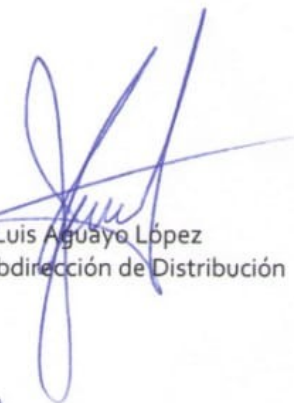
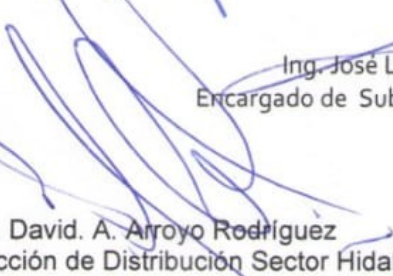
En atención a su escrito ingresado a este Organismo con la **Oficialía de Partes 024342**, en el que informa que se han presentado en domicilios del fraccionamiento, agua con tonalidades café, como agua de tamarindo, agua con olor fétido solicita realice un muestreo y análisis para verificar la calidad del agua, en particular en ocho domicilios ubicados dentro de la zona que representa.

Al respecto me permito informarle que personal técnico de la Institución realizo diversos trabajos para asegurar que las acciones realizadas en campo sean las adecuadas para resolver los problemas que les aquejaban, recabando muestras en los domicilios mencionados. Se anexan al presente los resultados donde se verifica su cumplimiento con las especificaciones de la **Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994**, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, en su modificación del año 2000.

En caso de presentar algún problema de calidad le recuerdo que pueden levantar sus reportes vía SIAPATEL al 3668 2482, en donde se les asigna un número de folio al cual se le da seguimiento hasta su conclusión. De igual forma pueden comunicarse a la Subdirección de Laboratorio en los teléfonos 3670-6744 y 3837-4272 Ext. 1760 y 1761, en horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, para que personal técnico de esta institución acuda a efectuar los trabajos correspondientes de una manera ágil y oportuna.

Sin otro particular de momento, quedo a sus órdenes para ampliar cualquier información adicional al respecto.

Atentamente


Ing. Jose Luis Montañón Ochoa
Director Abastecimiento y Operación
Ing. Martha Verónica Avalos Vaca
Subdirectora de Laboratorios
Ing. José Luis Aguayo López
Encargado de Subdirección de Distribución
Ing. David A. Arroyo Rodríguez
Jefe de Sección de Distribución Sector Hidalgo

c.c.p. Ing. Jorge Gastón González Alcérreca
c.c.p. Dirección General SIAPA
c.c.p. Subdirección de Distribución
c.c.p. Subdirección de Laboratorios
c.c.p. Archivo
O.P. 024342
JLMO/MVAV/JLAL/mvav*

Recibi
Hilda Perez
10:21
14/10/2021

Parámetro	Unidad	30/09/21	30/09/21	30/09/21	30/09/21	06/10/21	06/10/21	06/10/21	06/10/21	06/10/21	06/10/21	06/10/21	NOM-127-SSA1-1994
		EL CHACO COL. COLOMOS PROVIDENCIA	RIO DE LA PLATA COL. COLOMOS PROVIDENCIA	RIO DE LA PLATA COL. COLOMOS PROVIDENCIA	ANTOFAGASTA COL. COLOMOS PROVIDENCIA	ANTOFAGASTA COL. COLOMOS PROVIDENCIA	LA GUAIRA COL. COLOMOS PROVIDENCIA	RIO DE LA PLATA COL. COLOMOS PROVIDENCIA	BRASILIA COL. COLOMOS PROVIDENCIA	PROLONGACION HIPODROMO COL. COLOMOS PROVIDENCIA	ANTOFAGASTA COL. COLOMOS PROVIDENCIA	RUBEN DARIO COL. COLOMOS PROVIDENCIA	
Cloro Libre Residual	mg/l	0.5	0.7	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0,2 - 1,5
Temperatura	° C	26	26	26	26	26	26	27	26	27	26	27	
pH	pH	7.06	7.5	7.5	7.43	7.74	7.82	7.58	7.56	7.53	7.5	7.58	6,5 - 8,5
Turbiedad	UTN	1.06	1.24	1.24	1.28	1.25	1.38	1.82	2.34	2.49	2.22	1.54	5,0
Color Aparente	U Pt-Co	18	18	18	19	12	13	17	18	19	18	18	
Color Verdadero	U Pt-Co	<5	<5	<5	<5	<5	6	8	7	5	<5	<5	20,0
Conductividad	mS/m a 25°C	62.1	62.1	62.1	61.9	62	62.3	62.5	62.4	62.1	61.8	61.7	
Fierro	mg/l	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	0,30
Manganeso	mg/l	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	<0,100	0,15
Coliformes Totales	UFC/100 ml	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	No Detectab
Coliformes Fecales	UFC/100 ml	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	No Detectab
Olor T° ambiente	-	Cloro	Cloro	Cloro	Cloro	Cloro	Cloro	Cloro	Cloro	Cloro	Cloro	Cloro	Agradable